

ADA Cool

Монтаж и подключение

Монтаж

Воздушная завеса располагается горизонтально как можно ближе к краю проема с направлением струи сверху вниз. При защите морозильных камер и промышленных холодных складов, завесы устанавливаются с внешней стороны и, как правило, направление выдува находится под небольшим углом от плоскости проема в сторону теплого помещения. Для защиты широких проемов используются несколько завес, устанавливаемых вплотную друг к другу.

Подключение


Завеса оснащается кабелем длиной 1,8м с вилкой, на корпусе имеется розетка для удобного серийного подключения. Управление завесой (завесами) осуществляется 5-и ступенчатым пультом управления ADACR.



Управление

ADACR, 5-и ступенчатый пульт управления

ADACR представляет собой комплект, состоящий из пульта управления и кабеля с вилкой. Может управлять работой до 7(9 - ADAC090) приборов. Допустимая нагрузка: 5 А. Габариты: 200x105x105 мм. IP30.

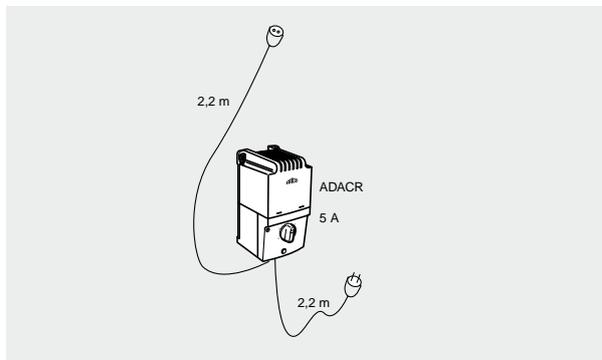

Электросхемы

Схемы внутренней коммутации

